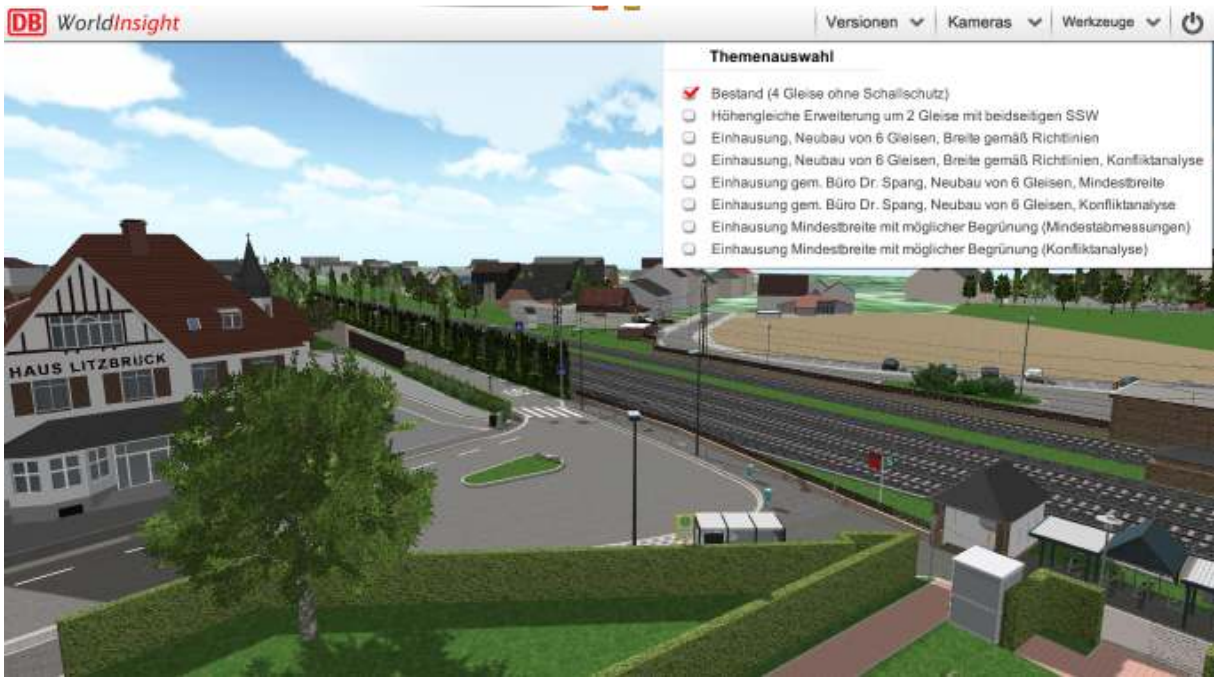

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse

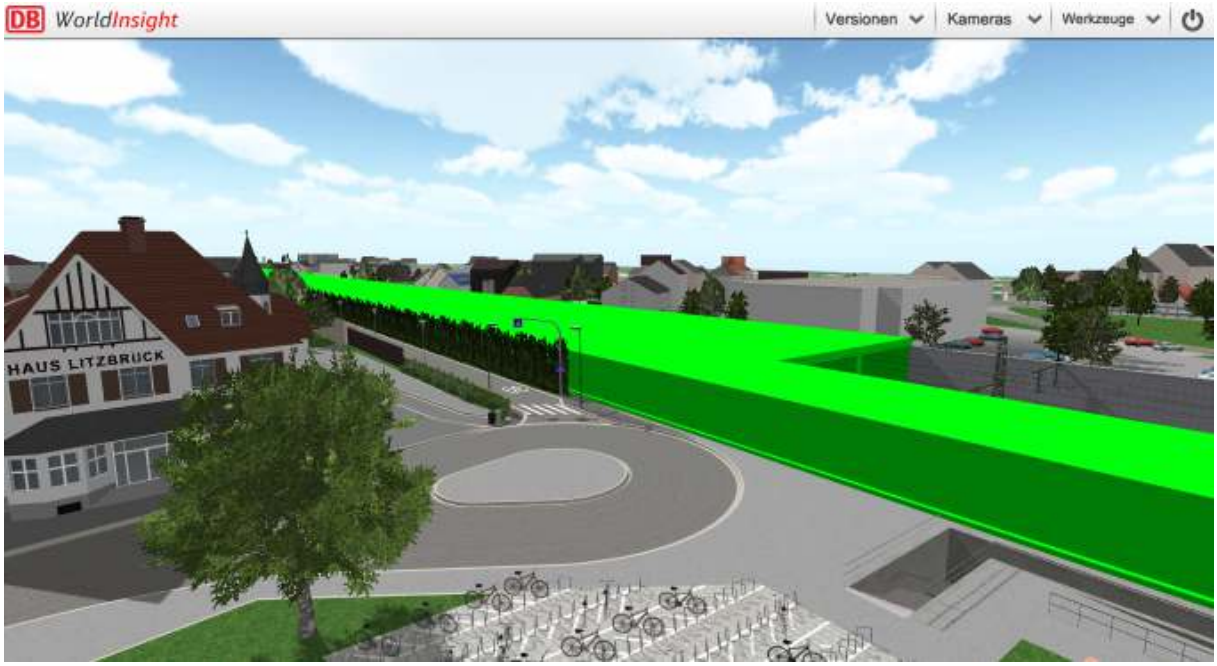

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Konfliktanalyse

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar.

Ansicht Bahnhofstraße / Zur Lindung:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse, Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar

Draufsicht Zur Lindung: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

Draufsicht Zur Lindung: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW

Draufsicht Zur Lindung: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Abriss von Gebäuden notwendig

Draufsicht Zur Lindung: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

Draufsicht Zur Lindung: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite

Draufsicht Zur Lindung:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar

Draufsicht Zur Lindung:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse, Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar

Ansicht Zur Lindung: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

Ansicht Zur Lindung: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW

Ansicht Zur Lindung: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie

Ansicht Zur Lindung: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse

Ansicht Zur Lindung: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite

Ansicht Zur Lindung: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Konfliktanalyse

Ansicht Zur Lindung:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar.

Ansicht Zur Lindung:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse, Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar

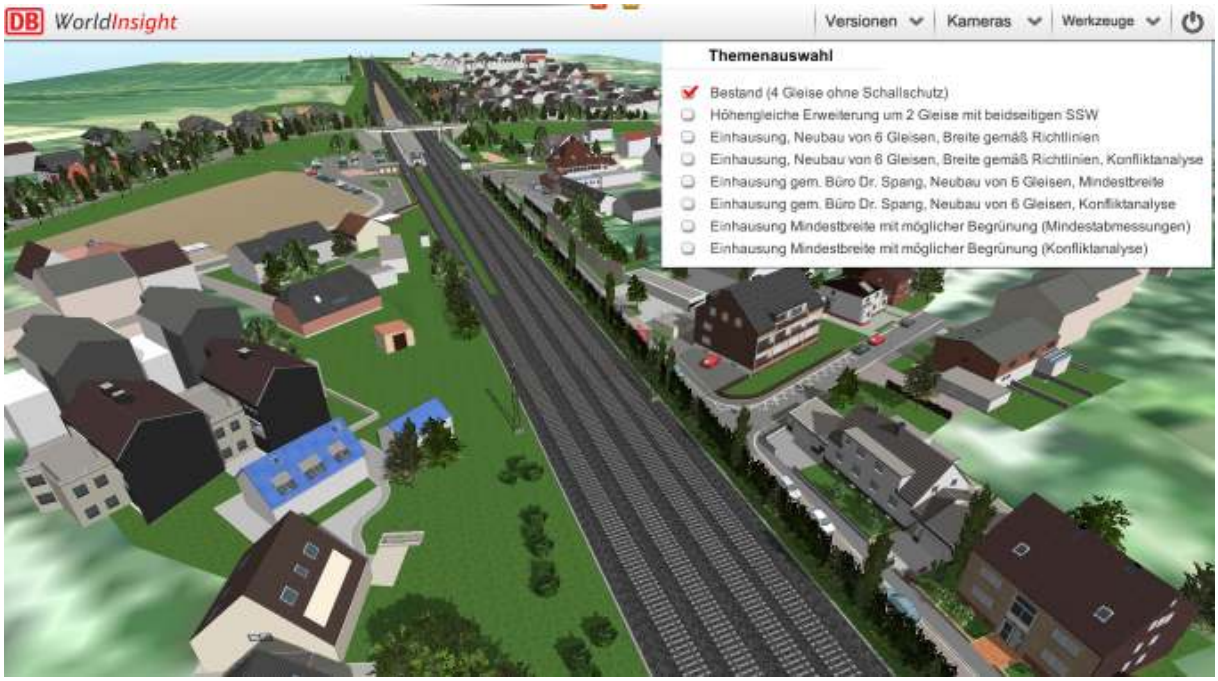

Vogelperspektive: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

Vogelperspektive: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW

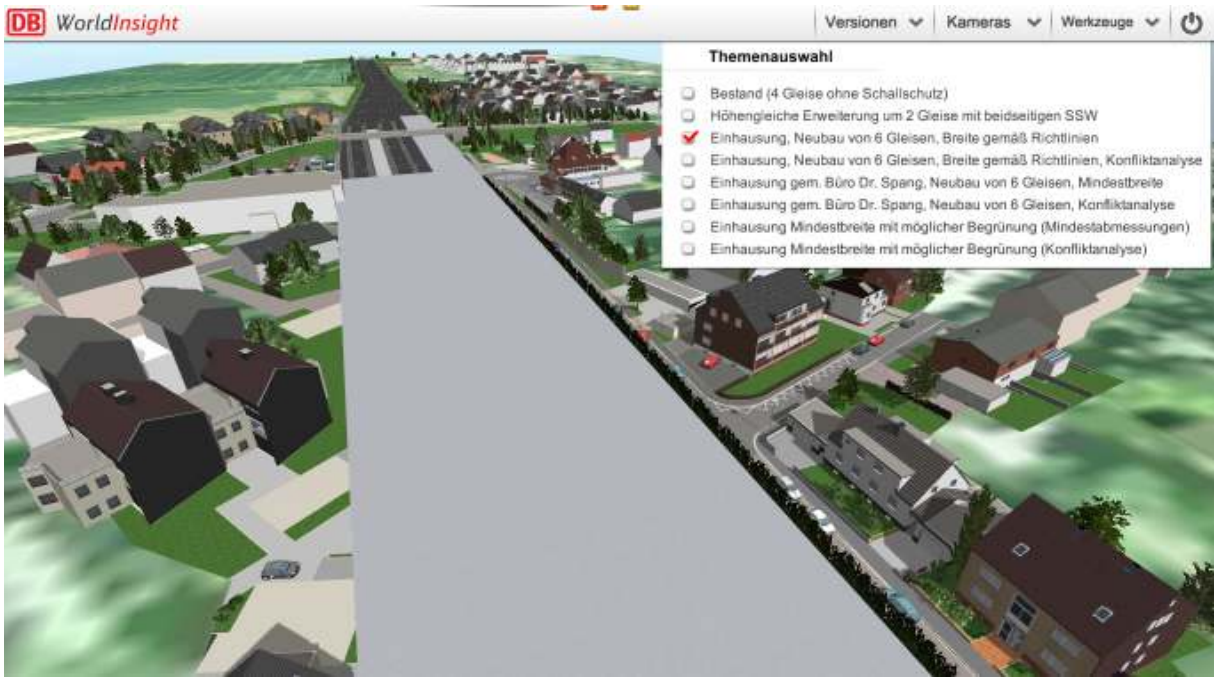

Vogelperspektive: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Abriss von Gebäuden notwendig

Vogelperspektive: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse,
Abriss von Gebäuden notwendig

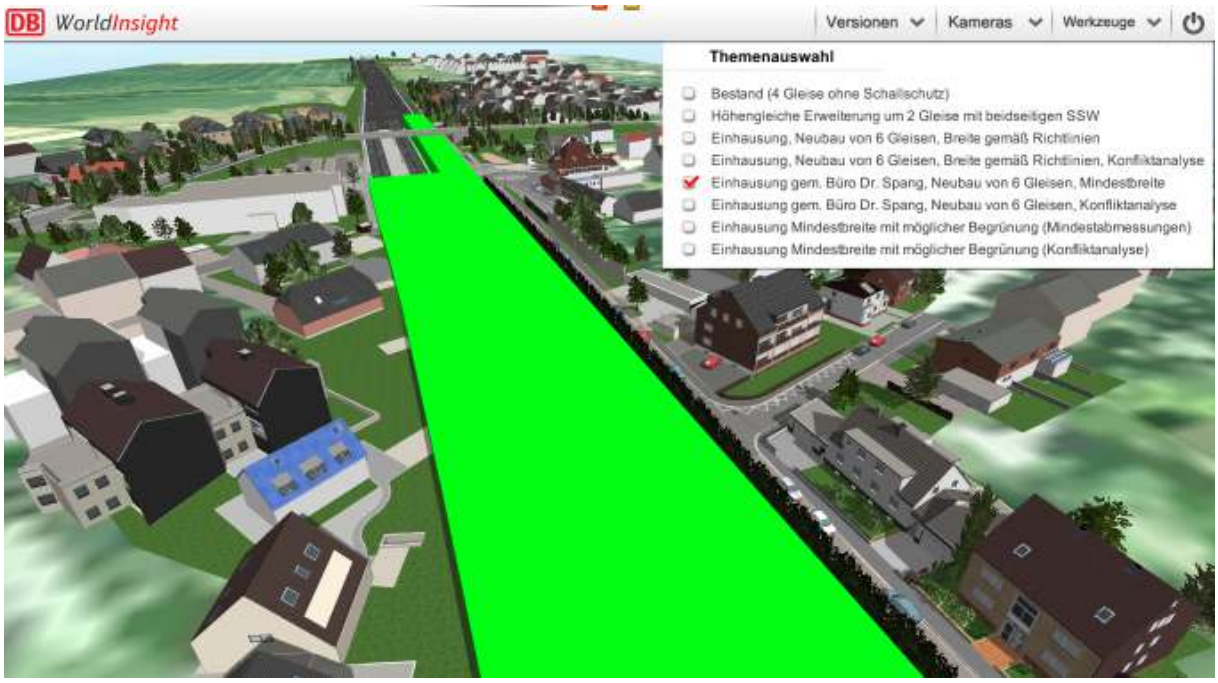

Vogelperspektive: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Abriss von Gebäuden notwendig

Vogelperspektive: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

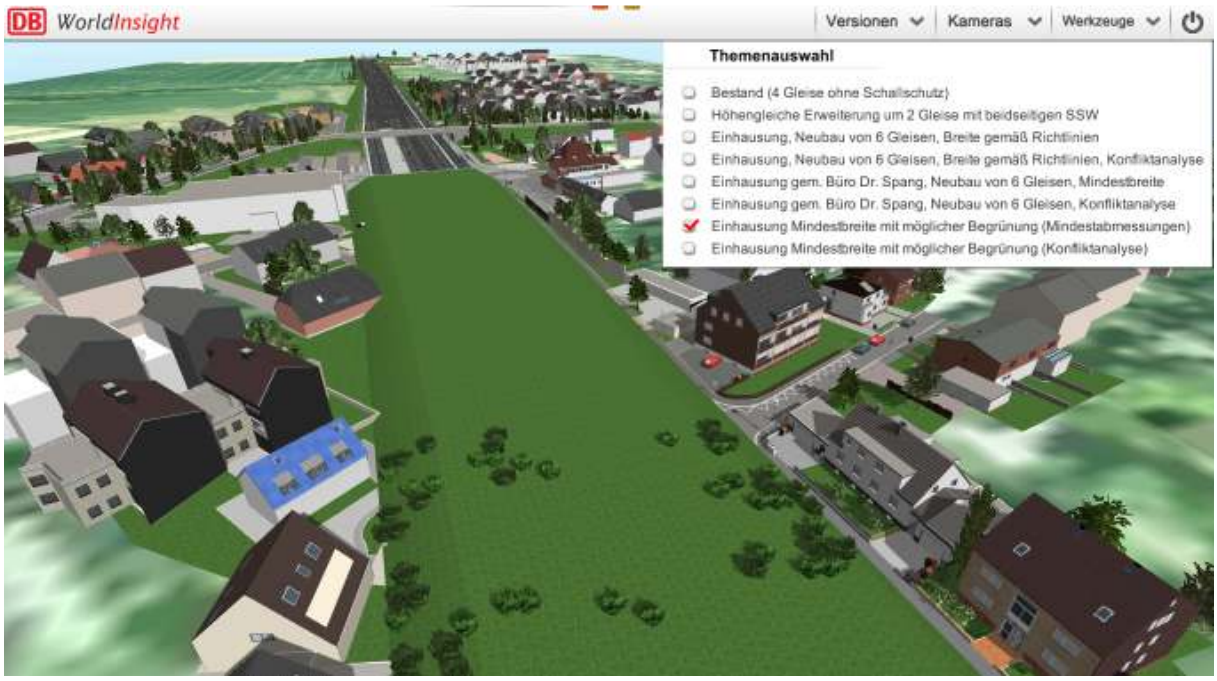

Vogelperspektive:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Abriss von Gebäuden und Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar

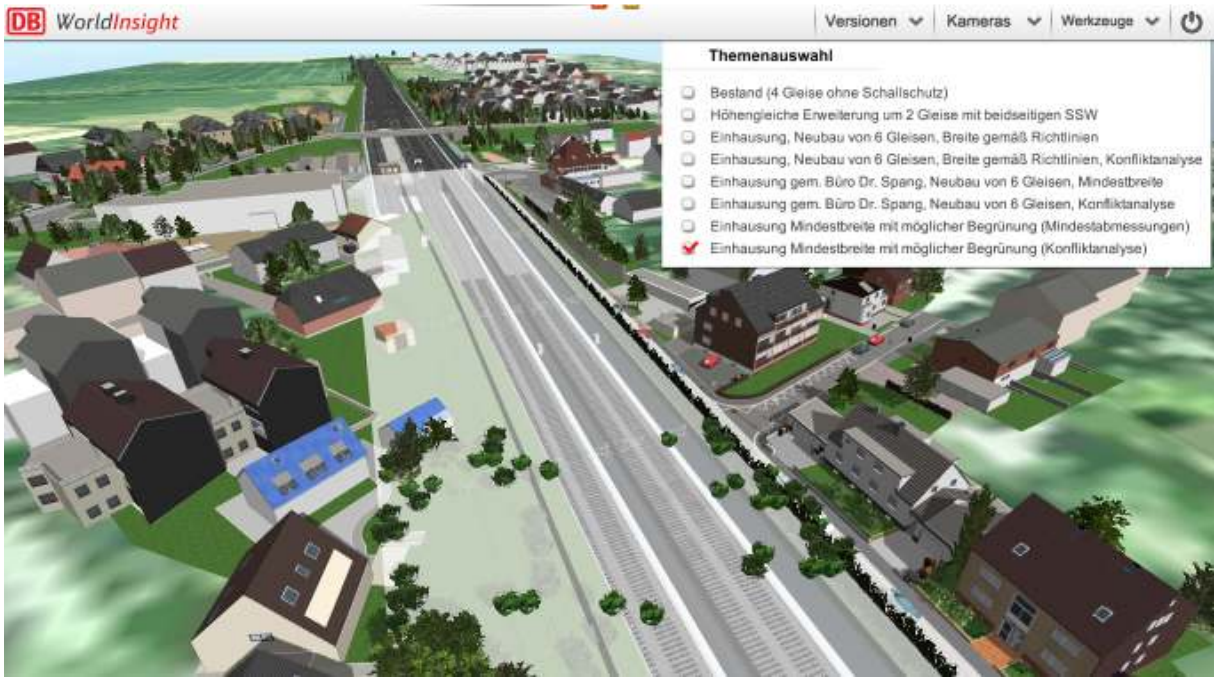

Vogelperspektive:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig und Straße Zur Lindung nicht mehr nutzbar

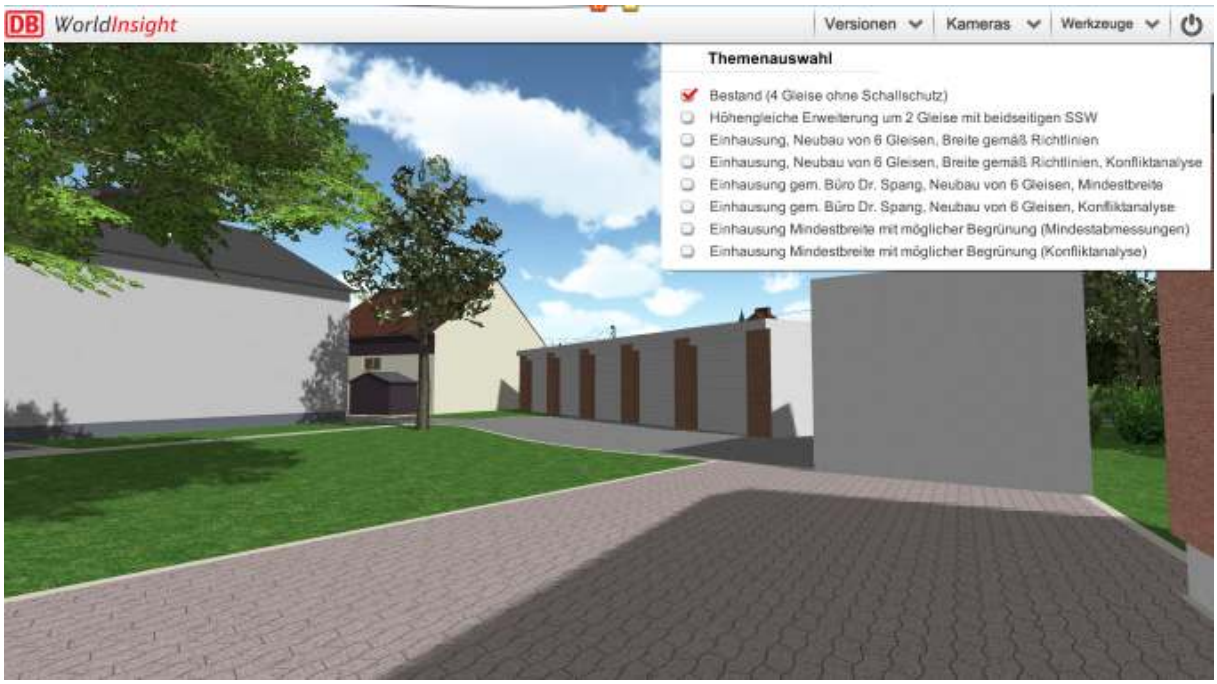

Bereich An den Linden: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

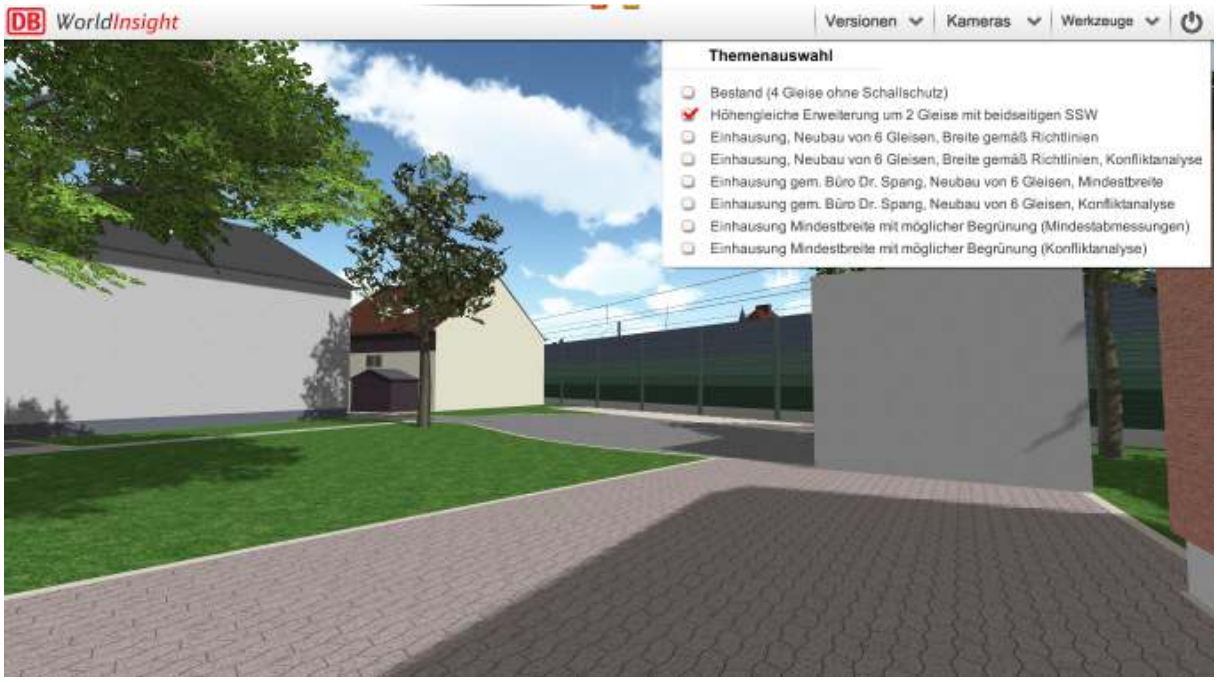

Bereich An den Linden: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW, Abriss von Garagen

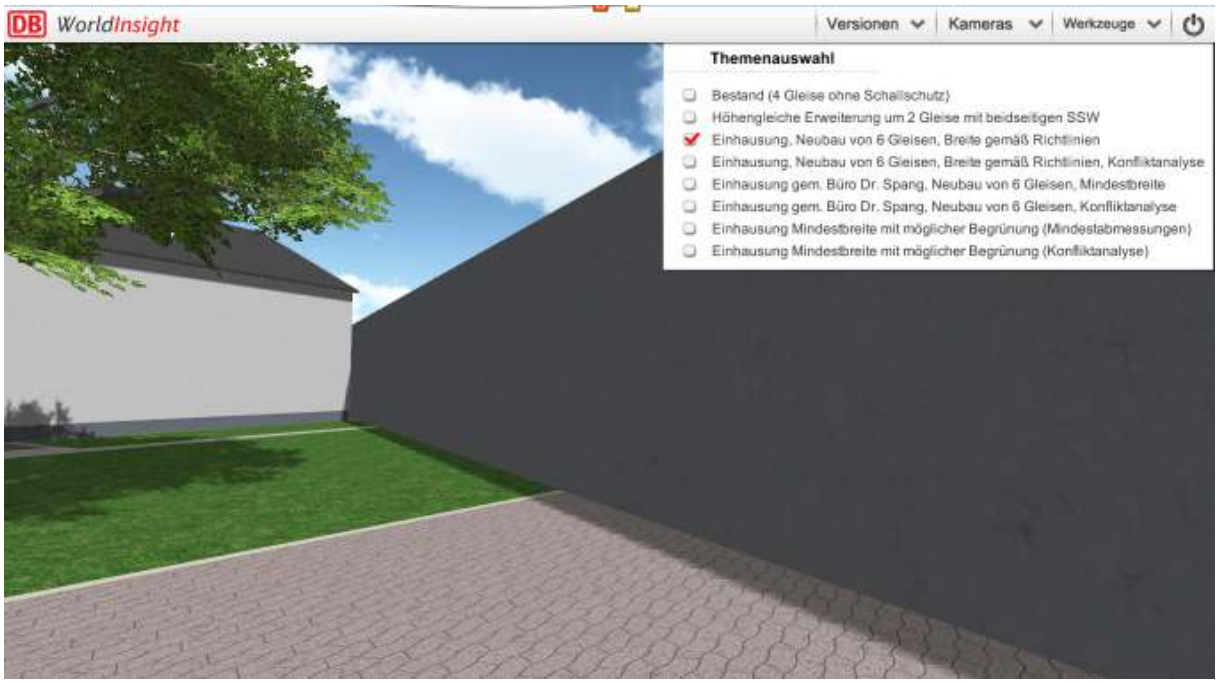

Bereich An den Linden: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Abriss von Gebäuden notwendig

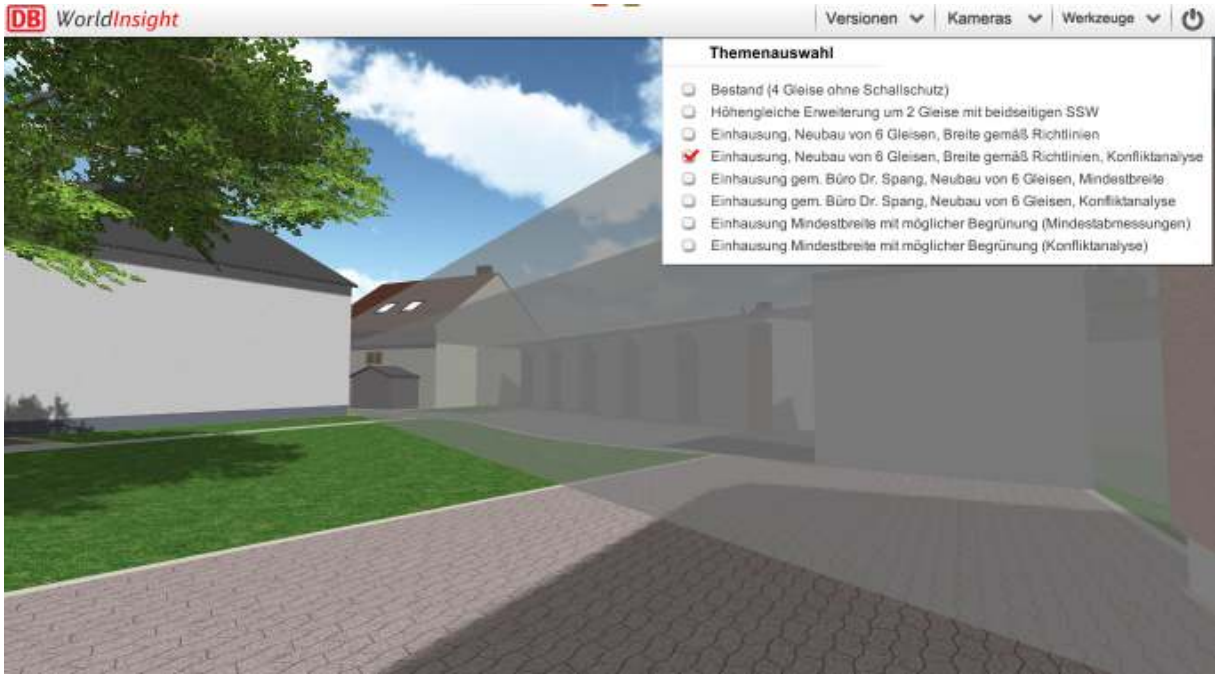

Bereich An den Linden: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

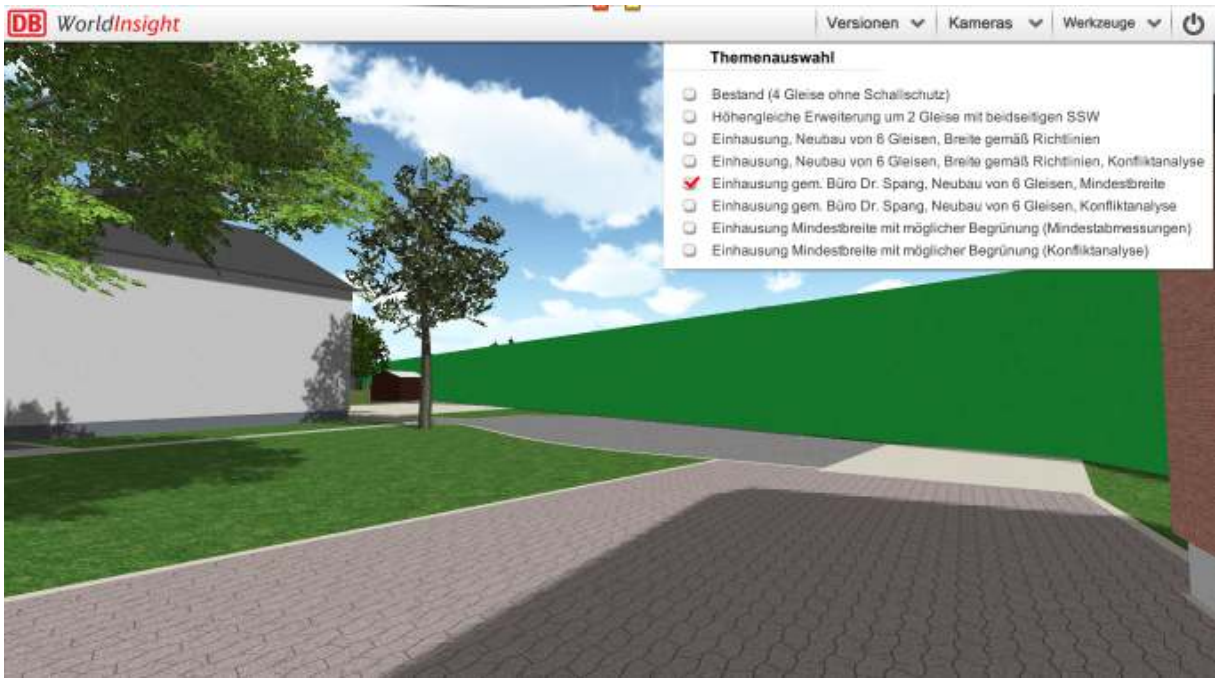

Bereich An den Linden: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Abriss von Gebäuden notwendig

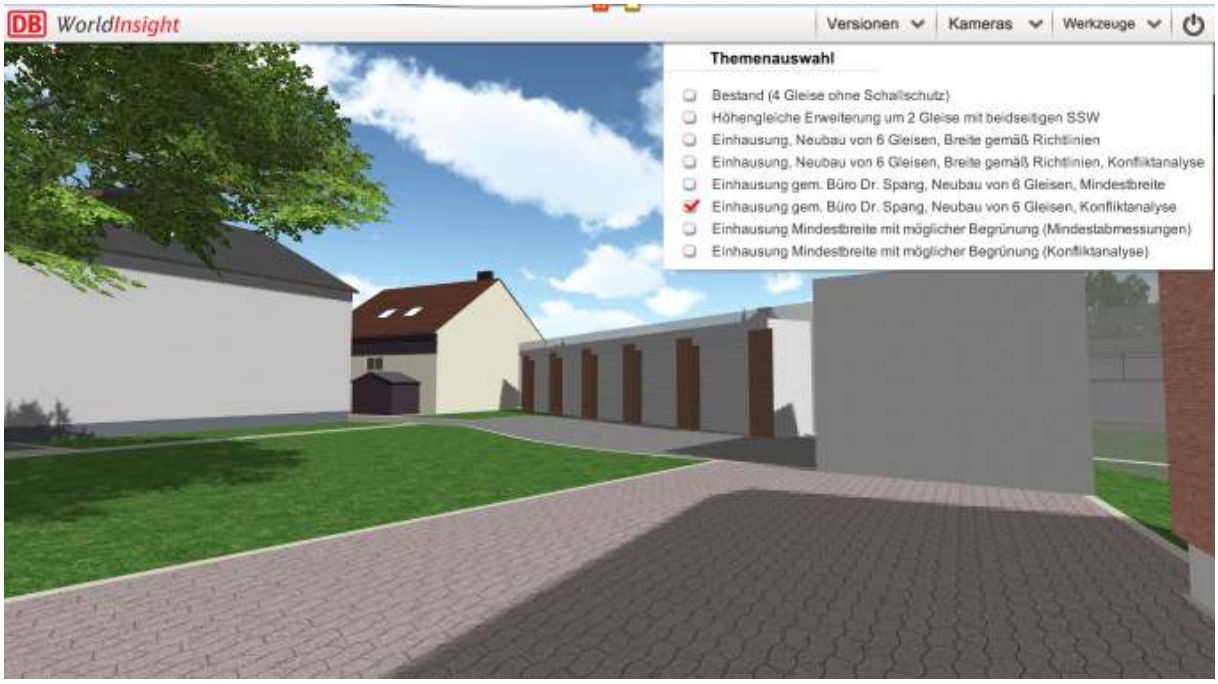

Bereich An den Linden: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

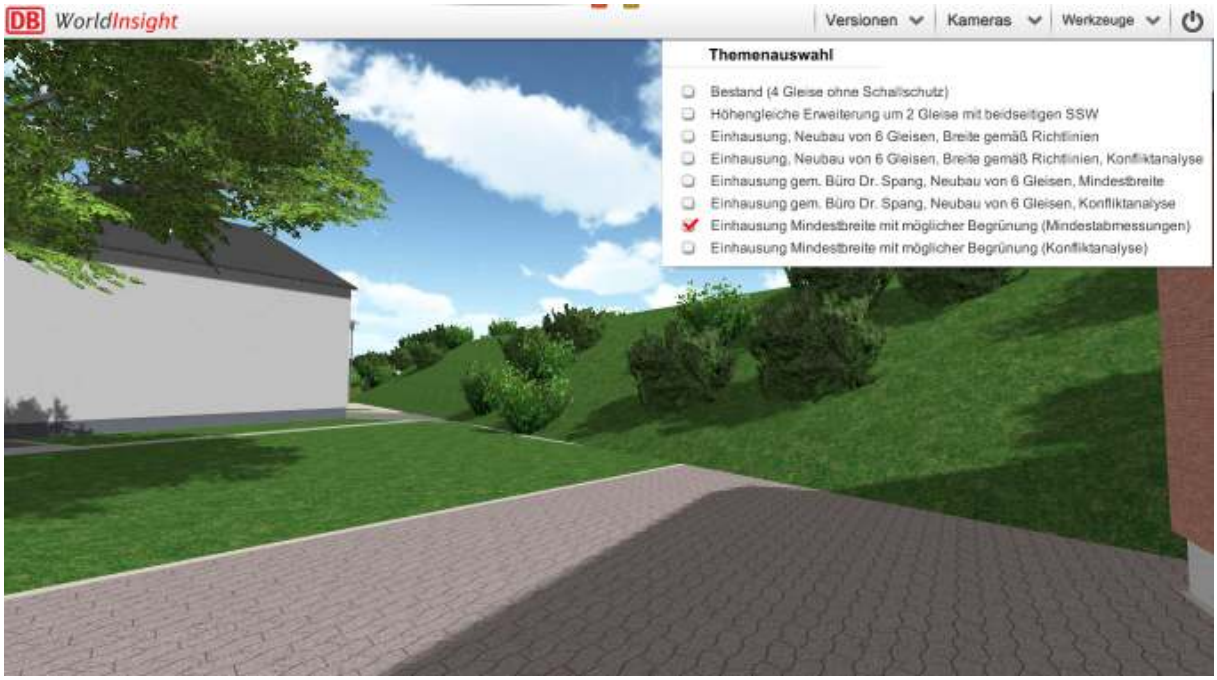

Bereich An den Linden:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Abriss von Gebäuden notwendig

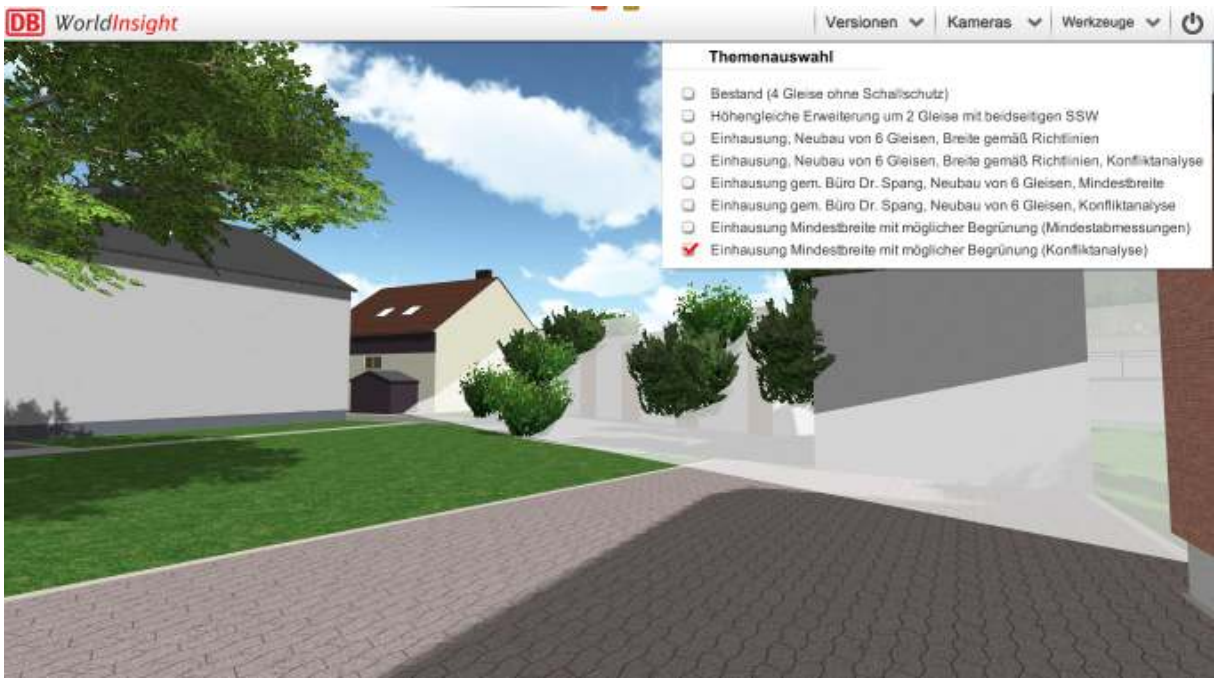

Bereich An den Linden:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

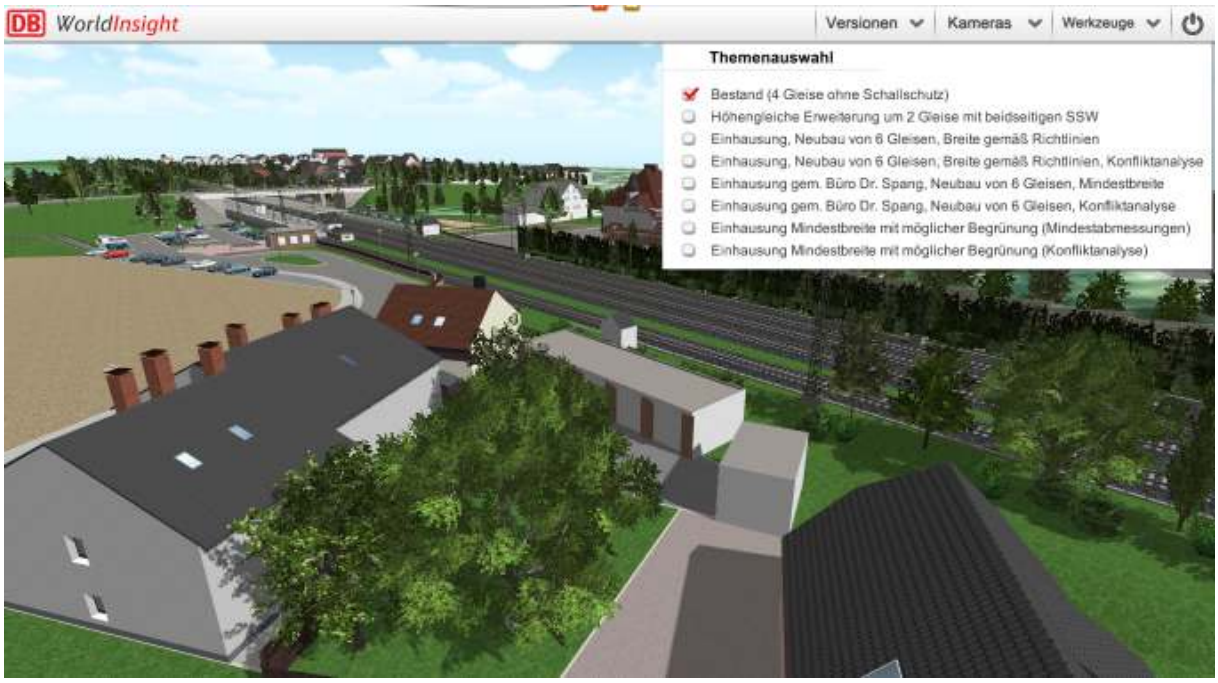

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

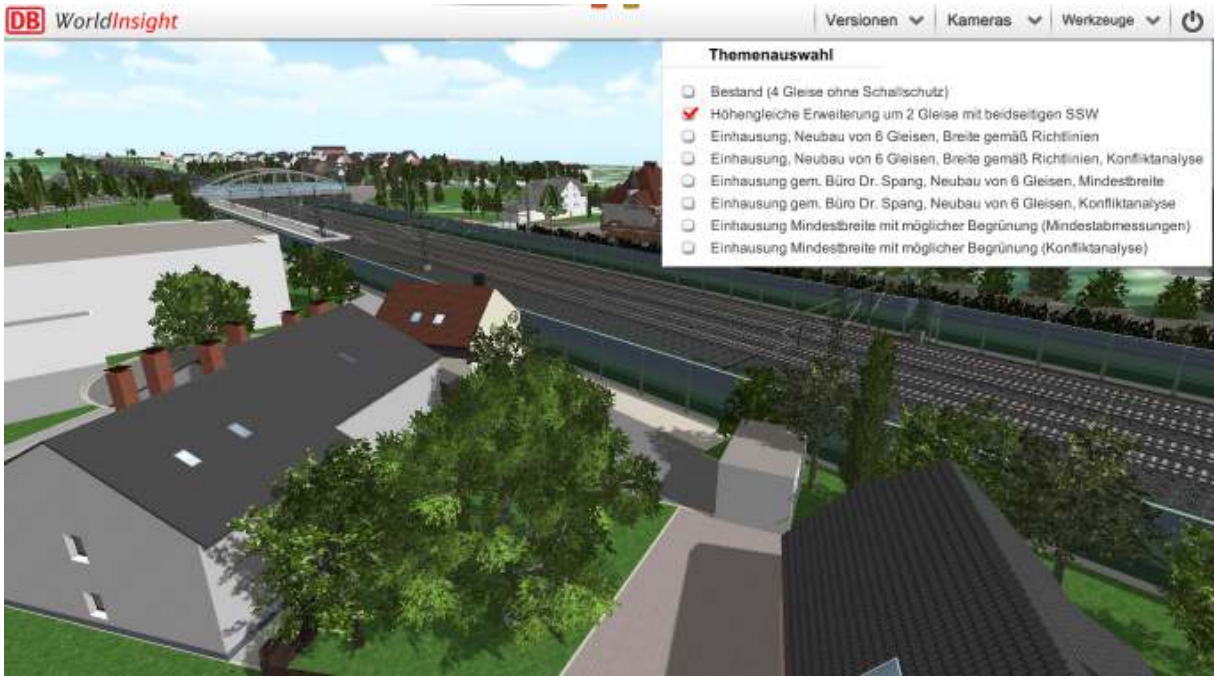

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück:
Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW, Abriss von Garagen

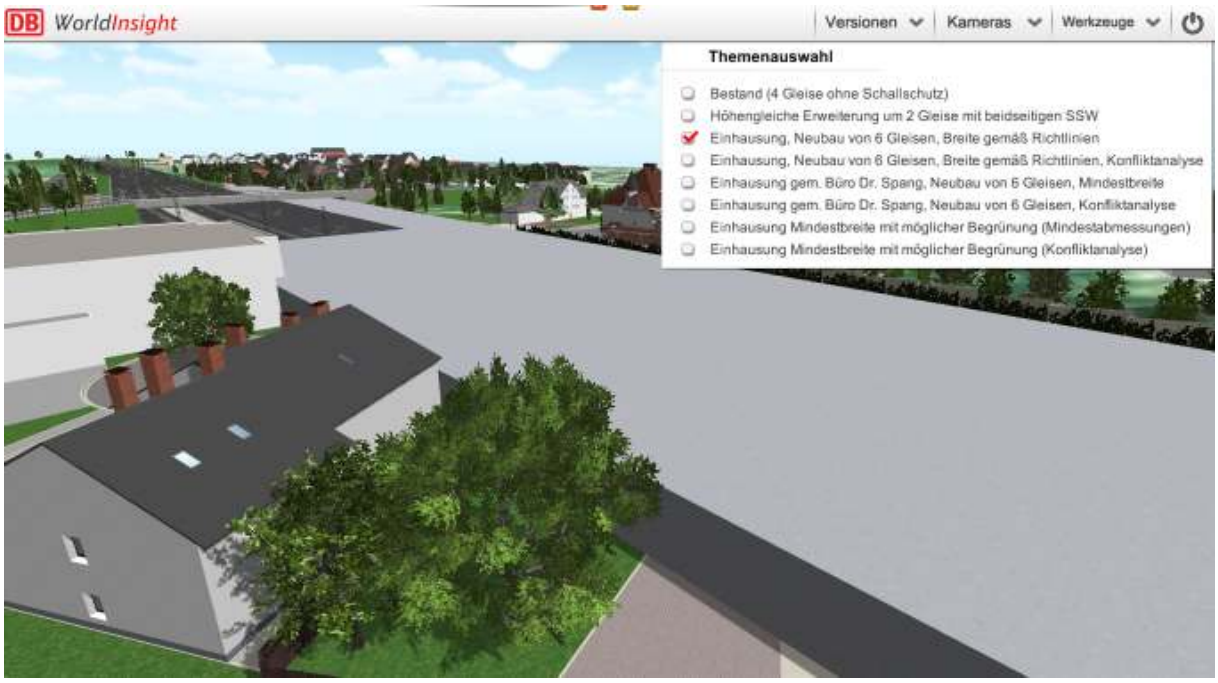

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Abriss von Gebäuden notwendig

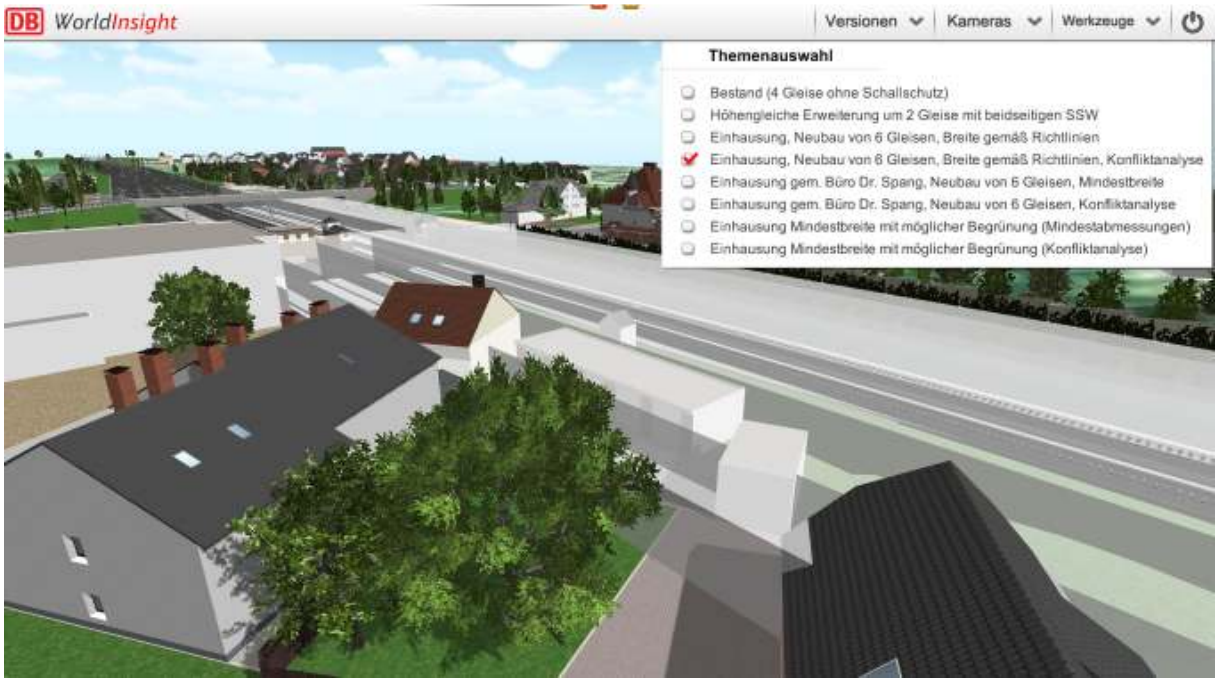

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

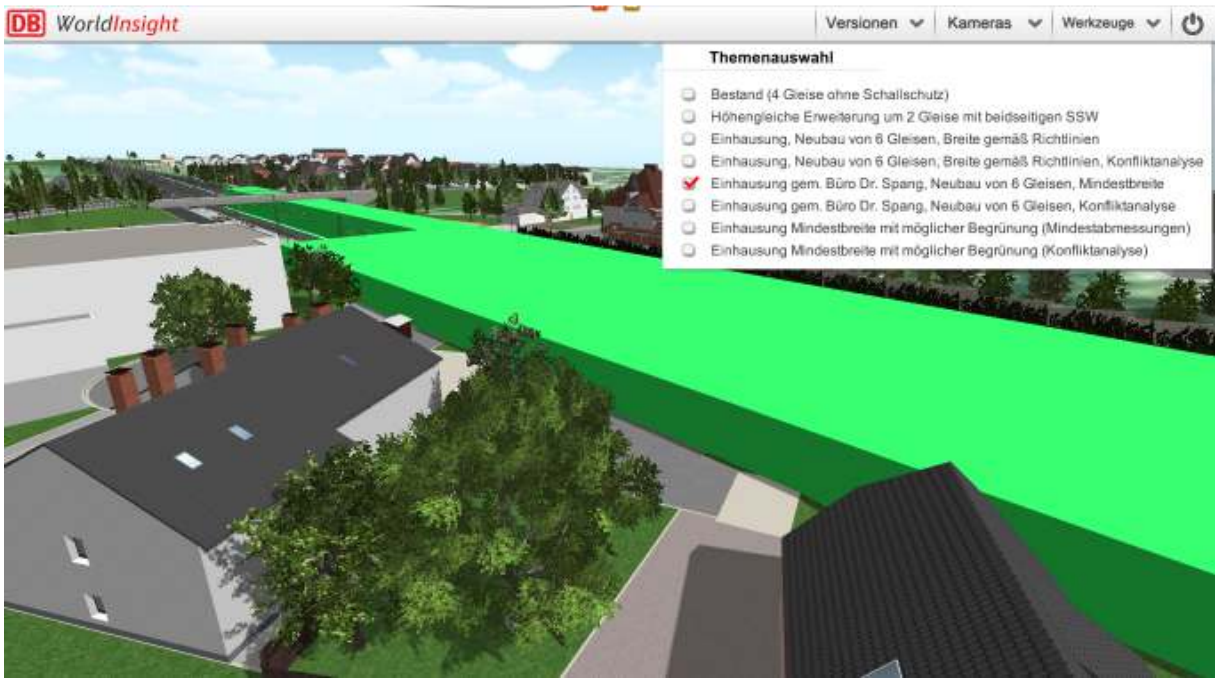

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück:
Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Abriss von Gebäuden notwendig

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück:
Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

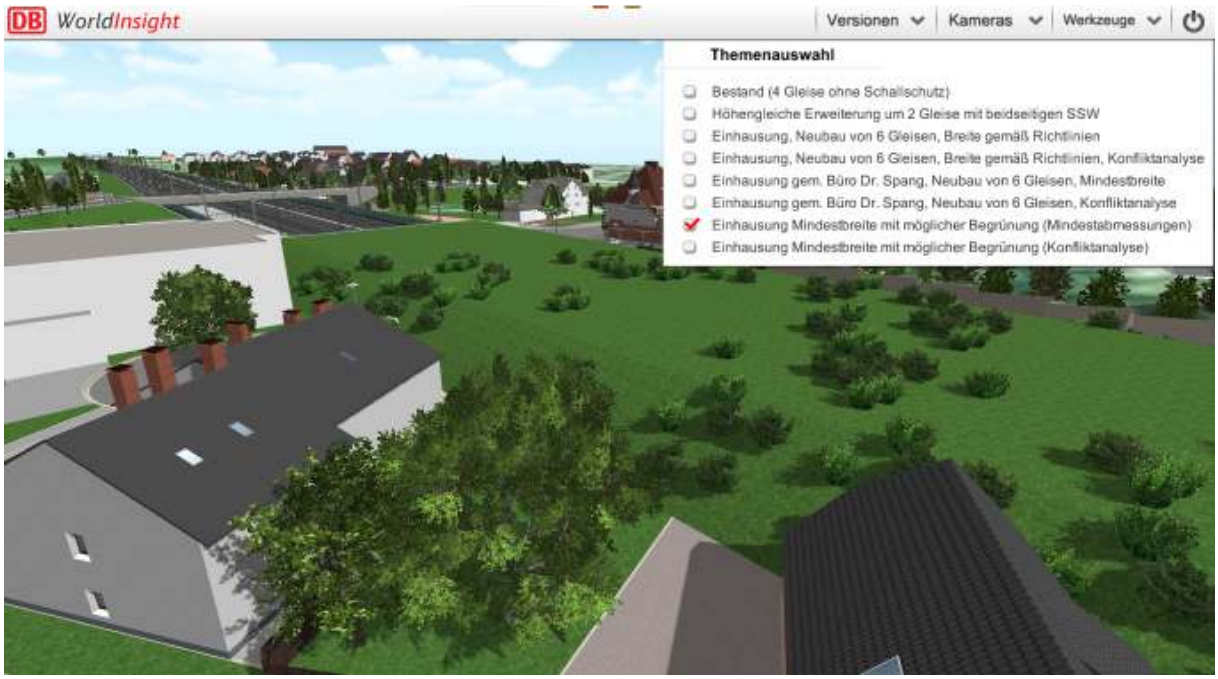

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Abriss von Gebäuden notwendig

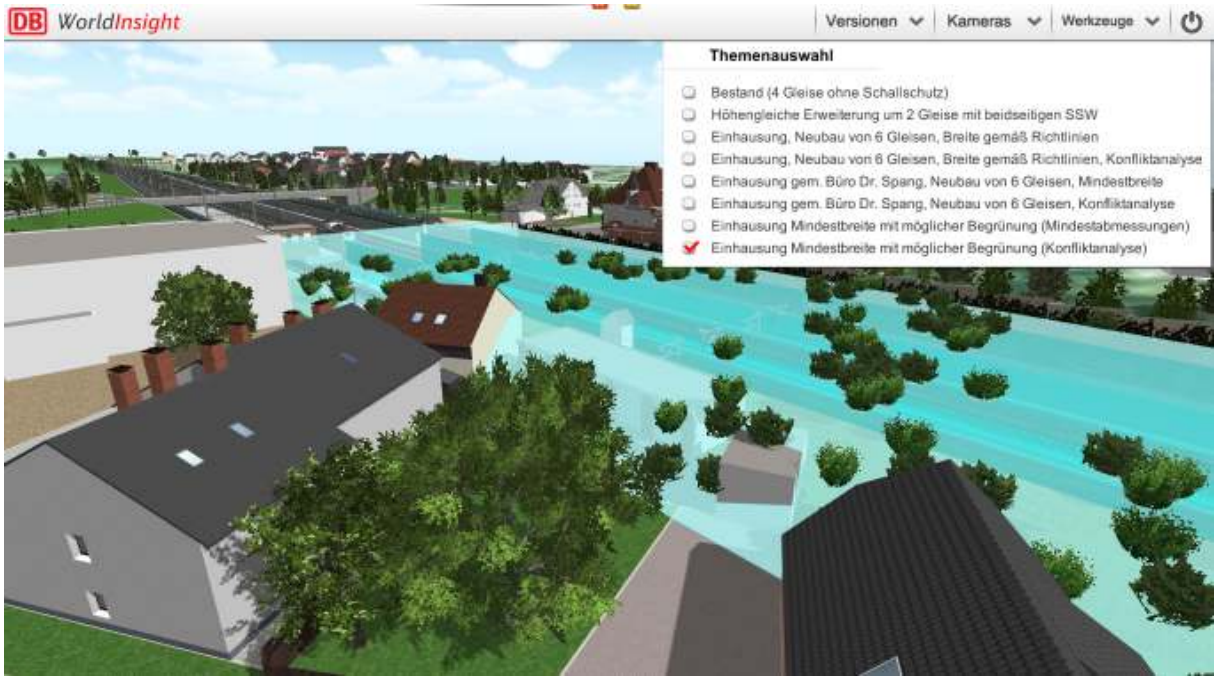

Vogelperspektive Blickrichtung Haltepunkt / Haus Litzbrück:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund: Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund:
Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Konfliktanalyse

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung)

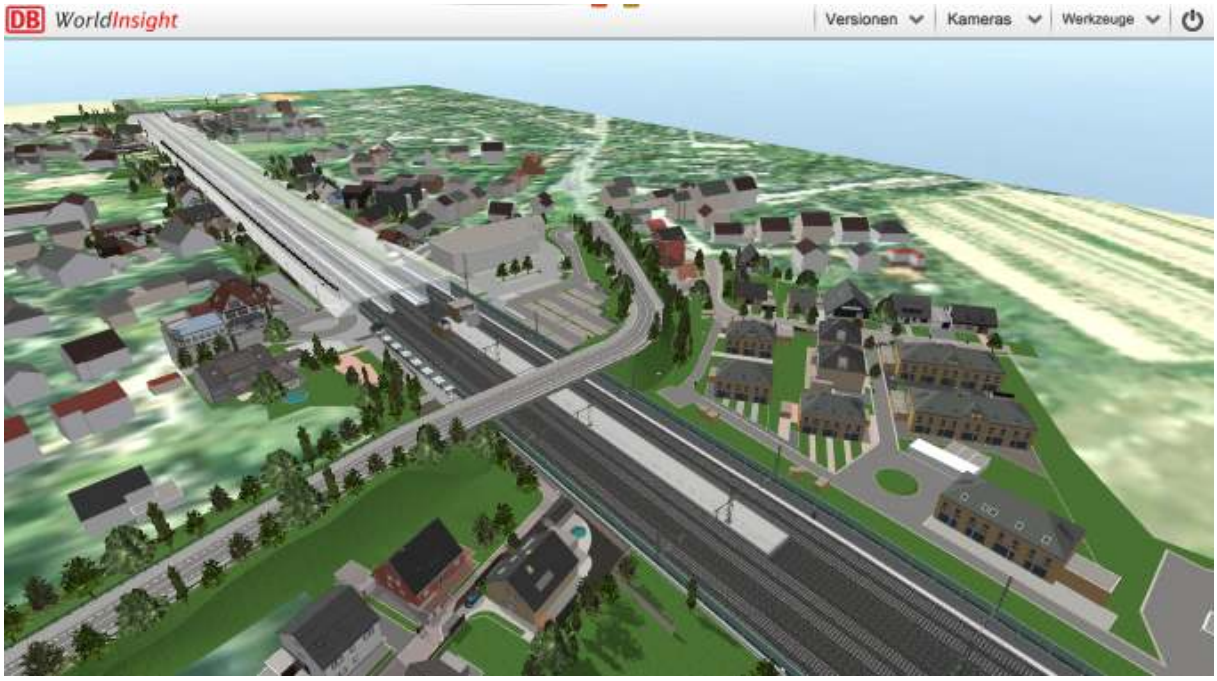

Vogelperspektive Haltepunkt Angermund:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse

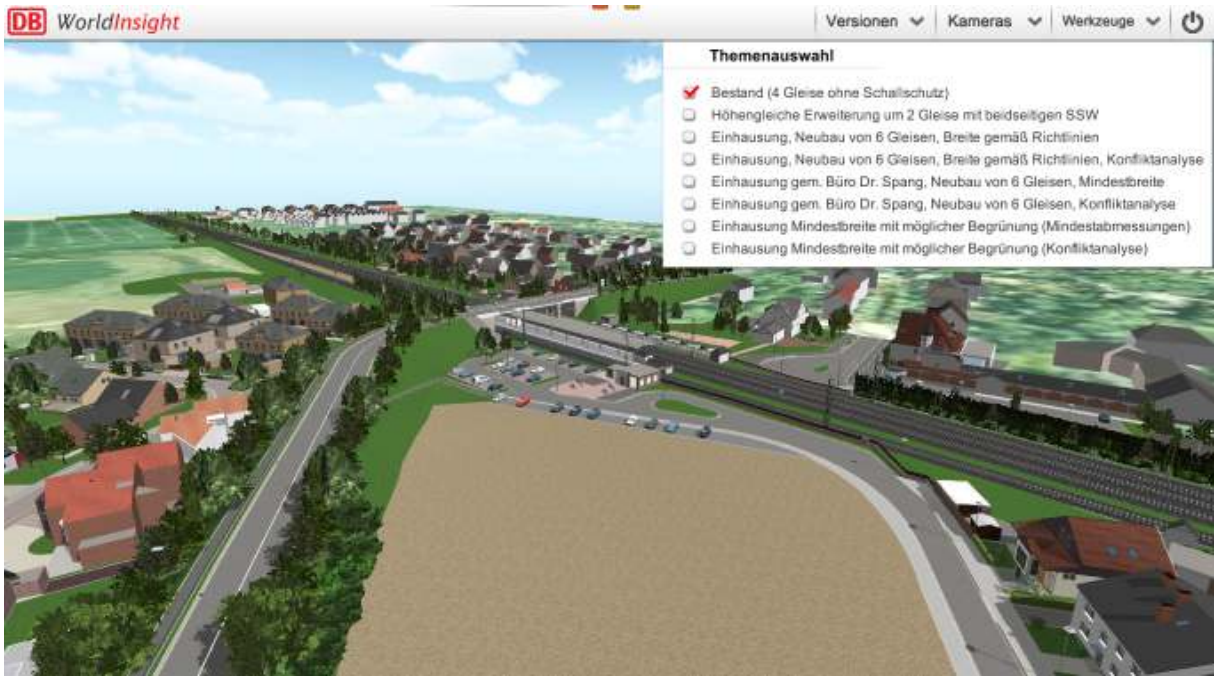

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

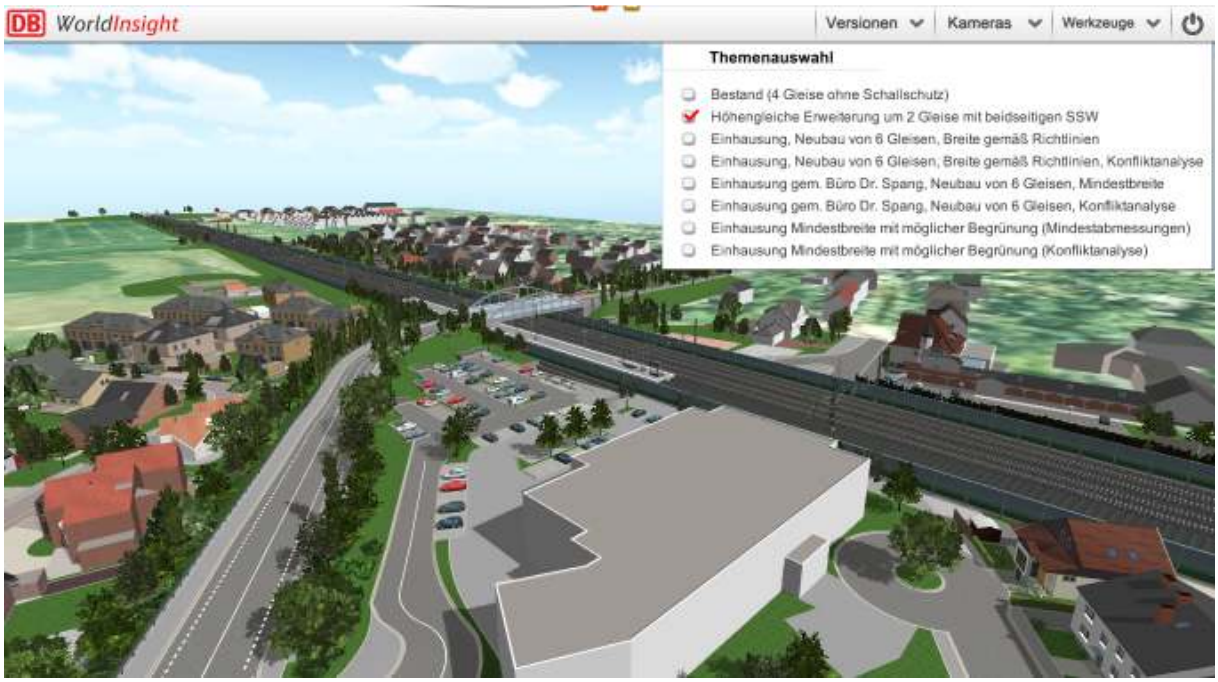

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW

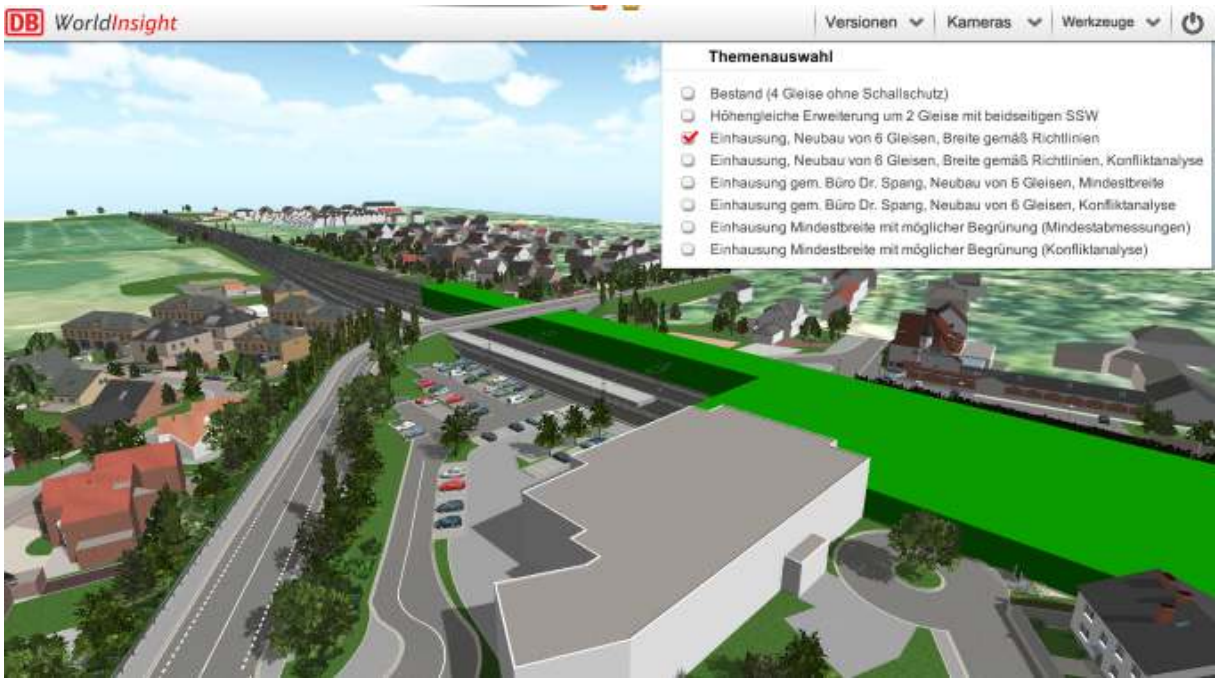

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie

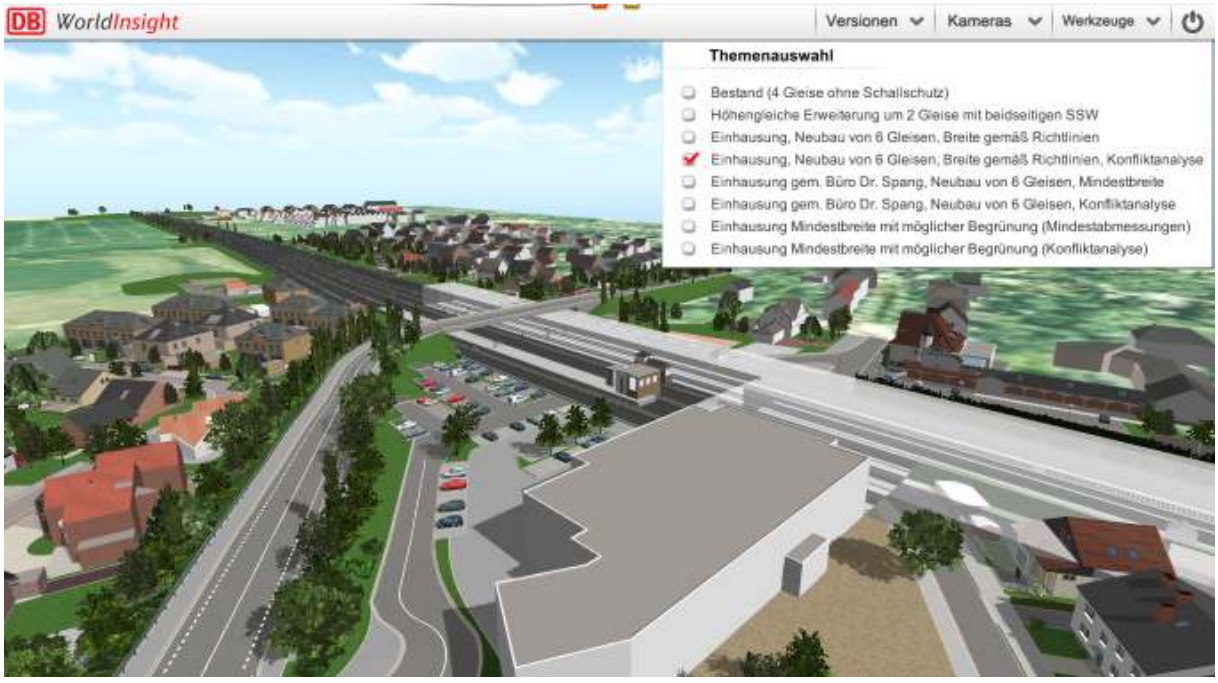

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse

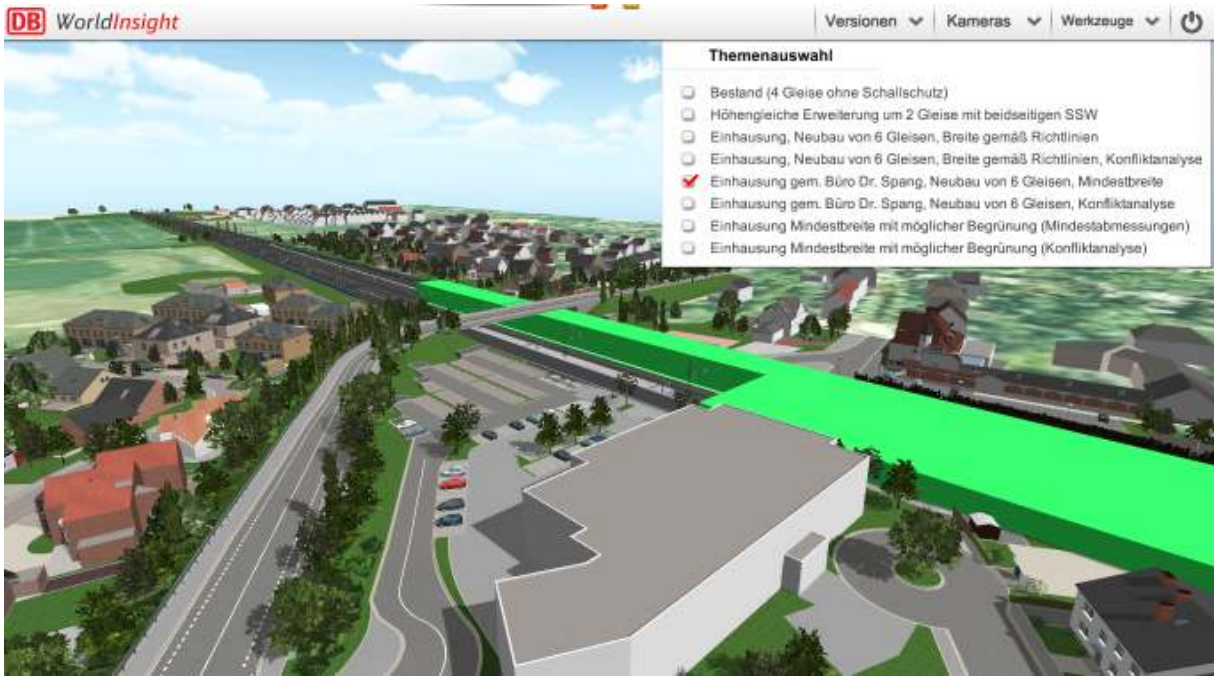

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz:
Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Konfliktanalyse

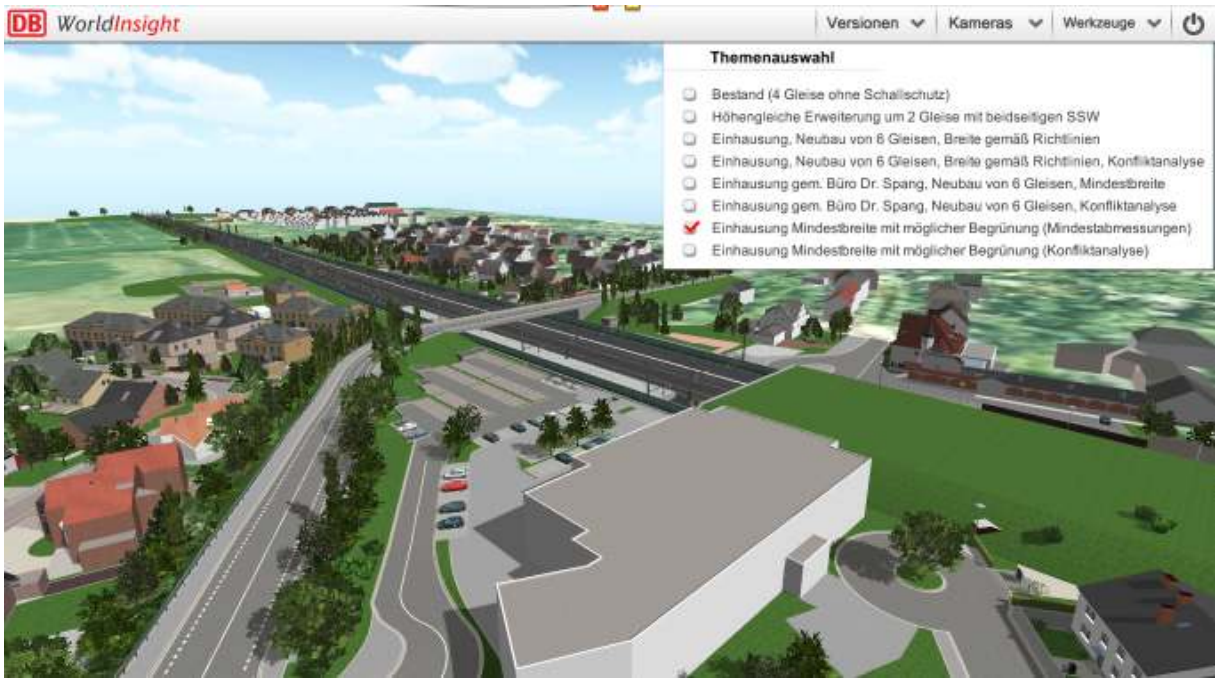

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung)

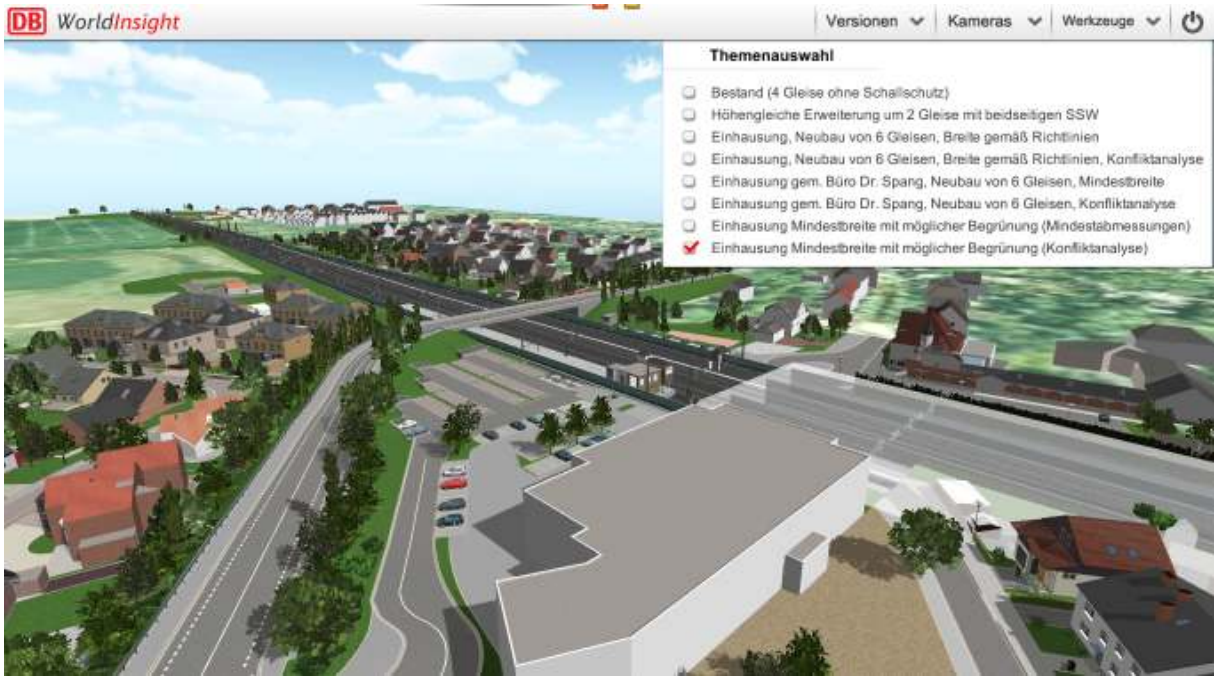

Vogelperspektive Angermunder Str. / P&R-Parkplatz:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse

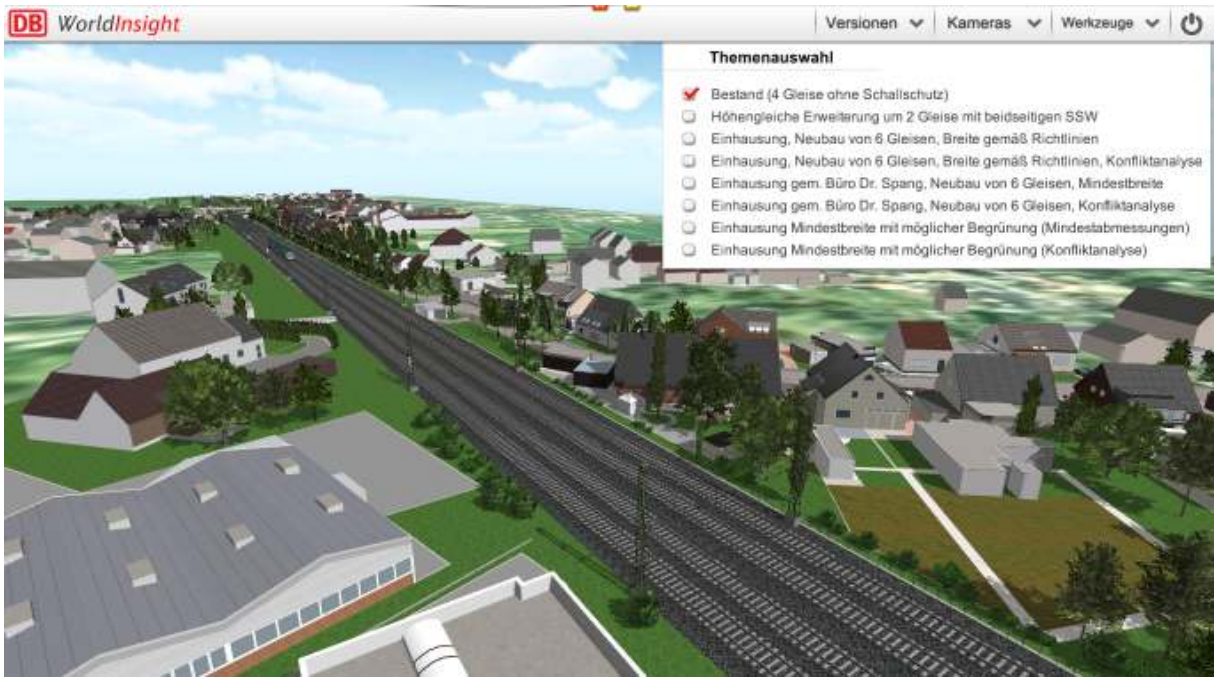

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen: Bestand (4 Gleise ohne Schallschutz)

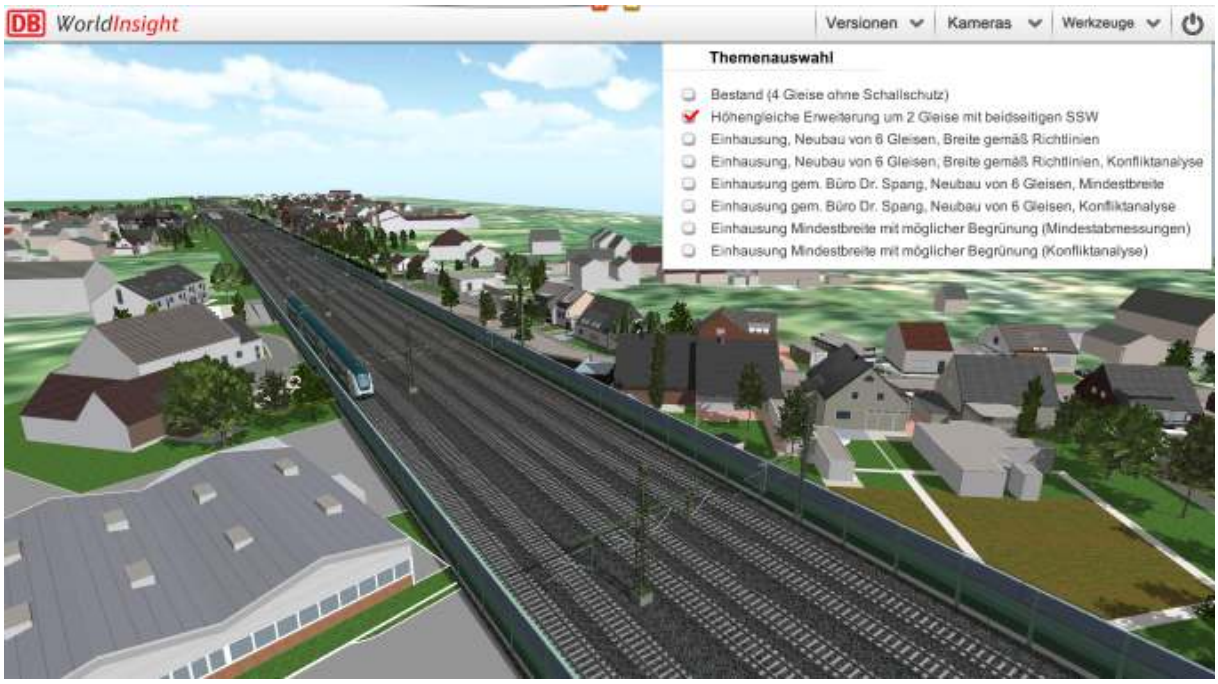

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen: Höhengleiche Erweiterung um 2 Gleise mit SSW

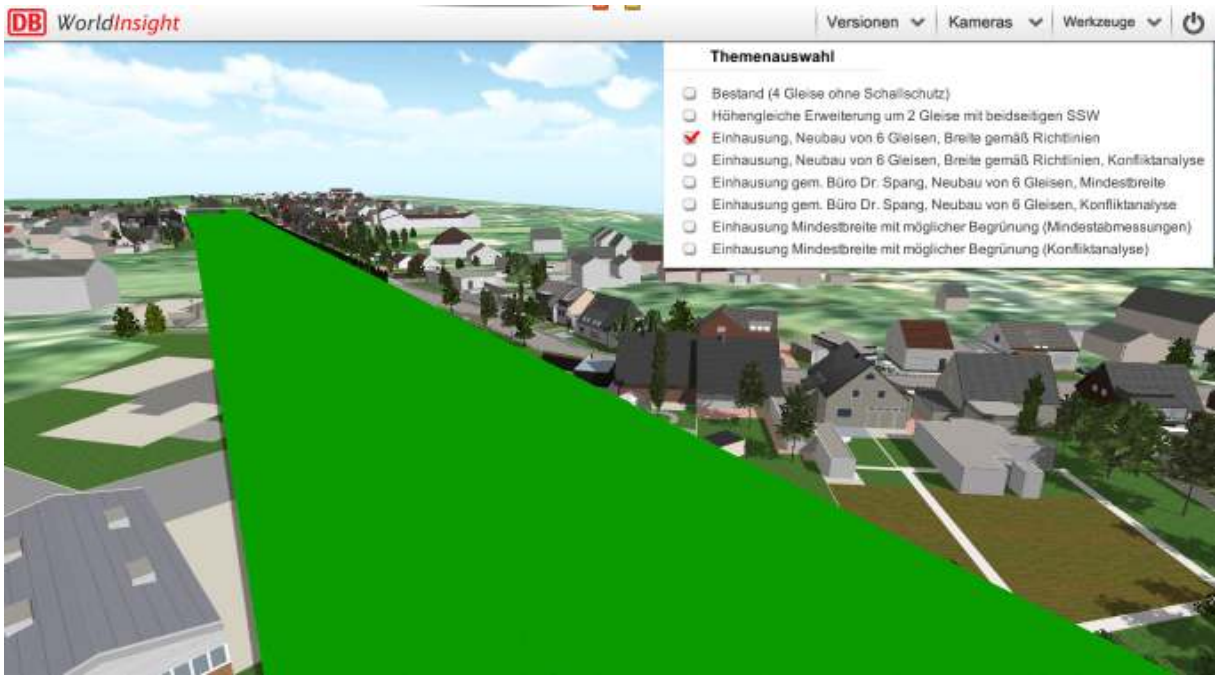

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Abriss von Gebäuden notwendig

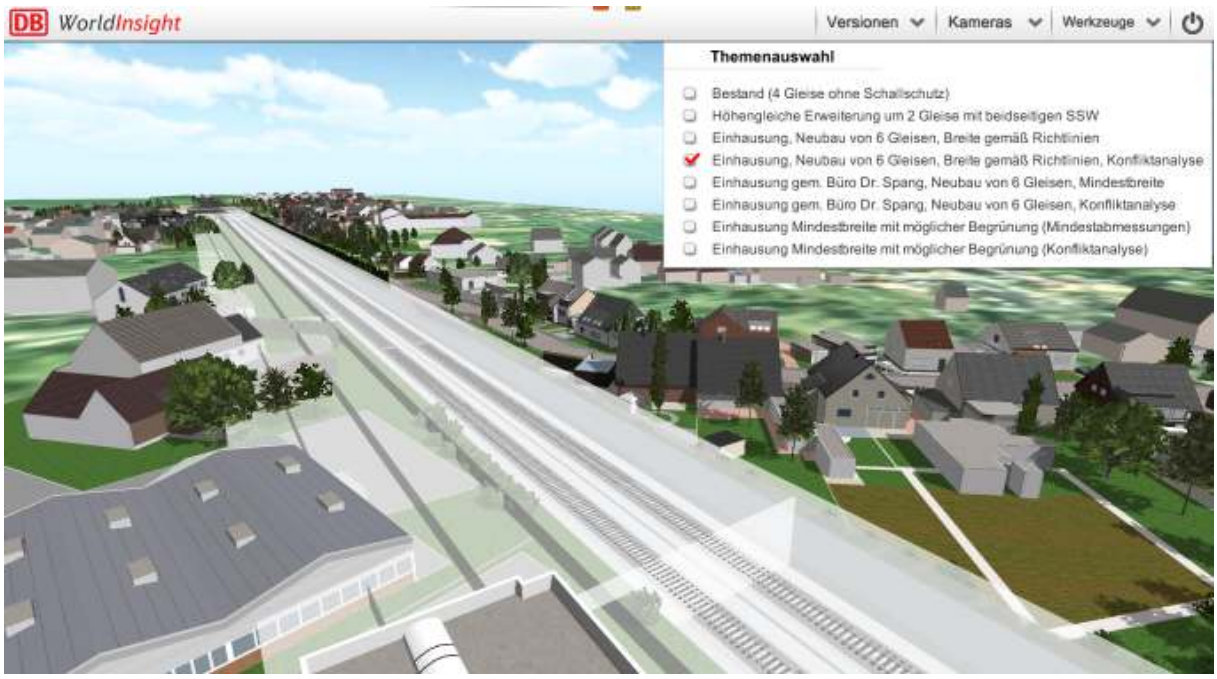

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen:
Einhausung Neubau von 6 Gleisen, Breite gemäß Richtlinie, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

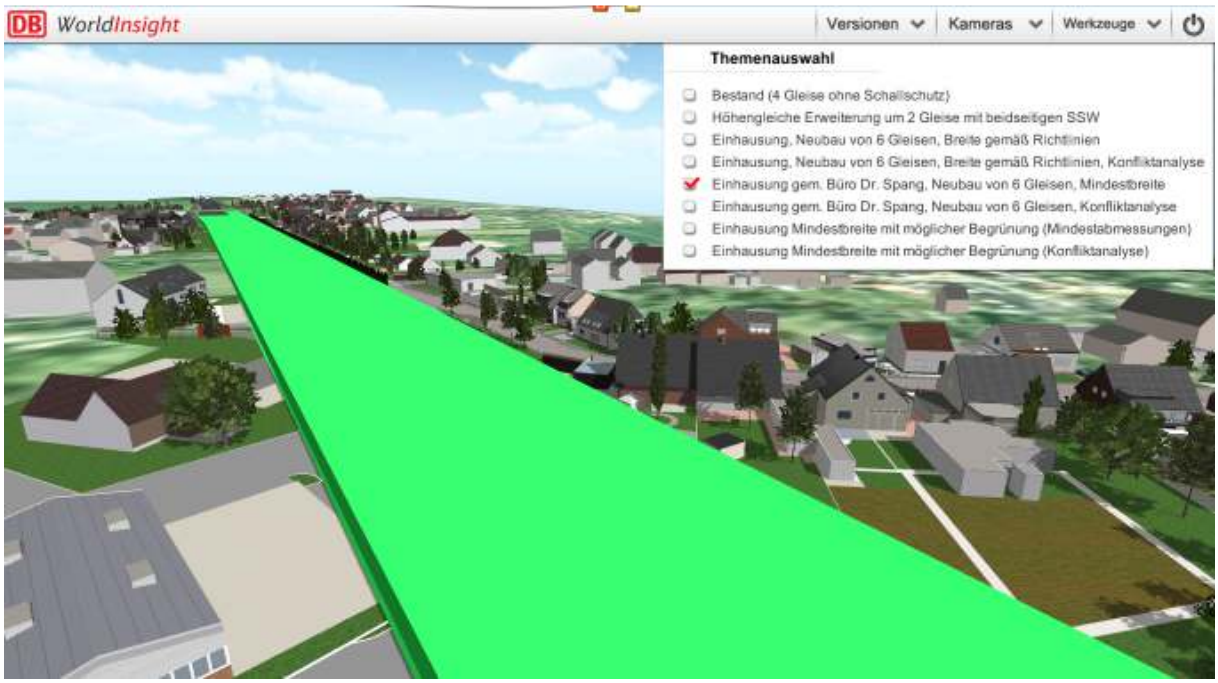

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen: Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Abriss von Gebäuden notwendig

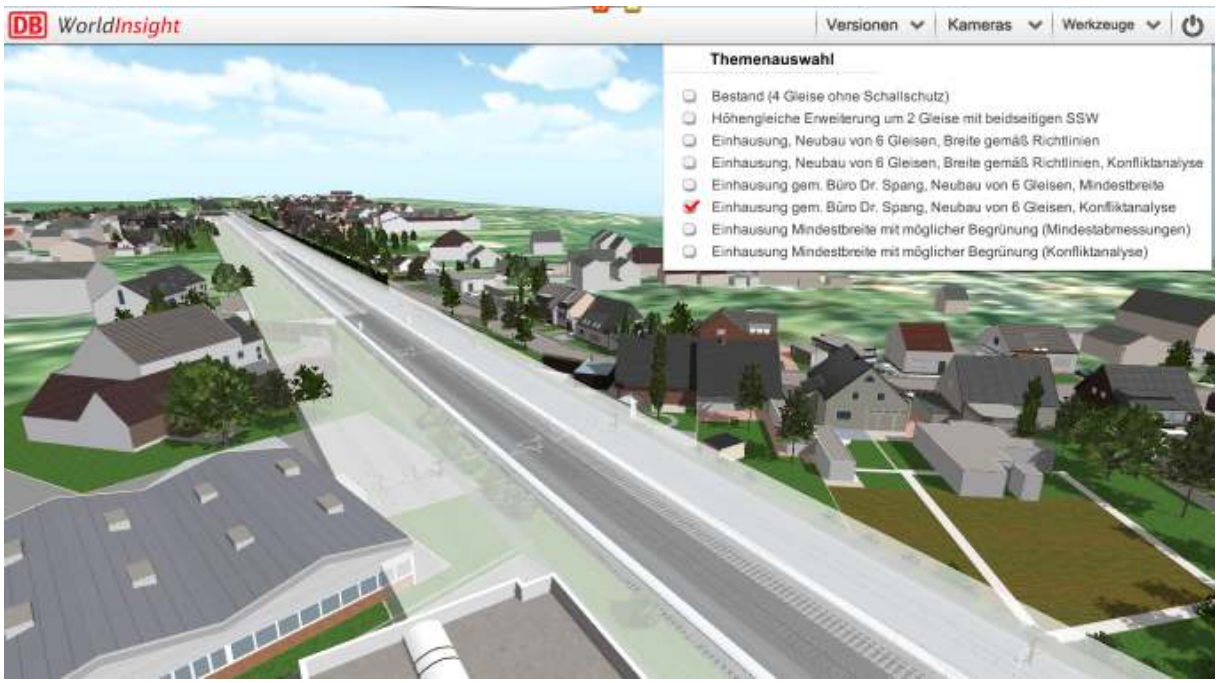

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen:
Einhausung gem. Büro Dr. Spang, Mindestbreite, Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig

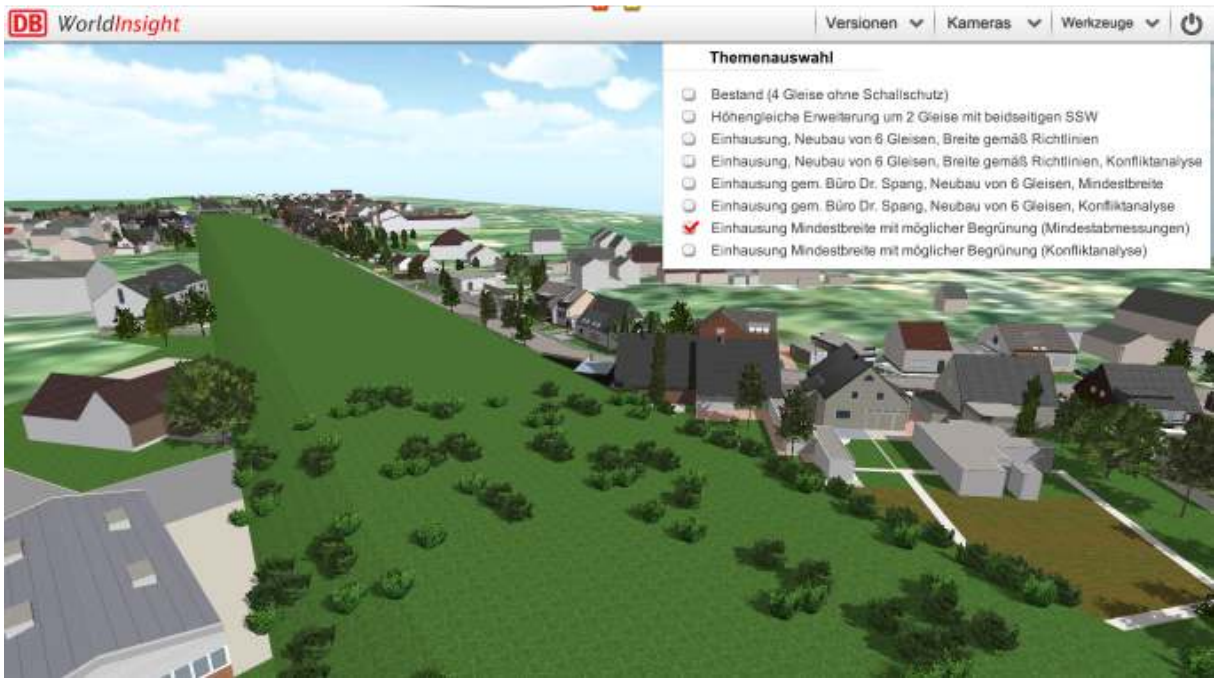

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Abriss von Gebäuden notwendig

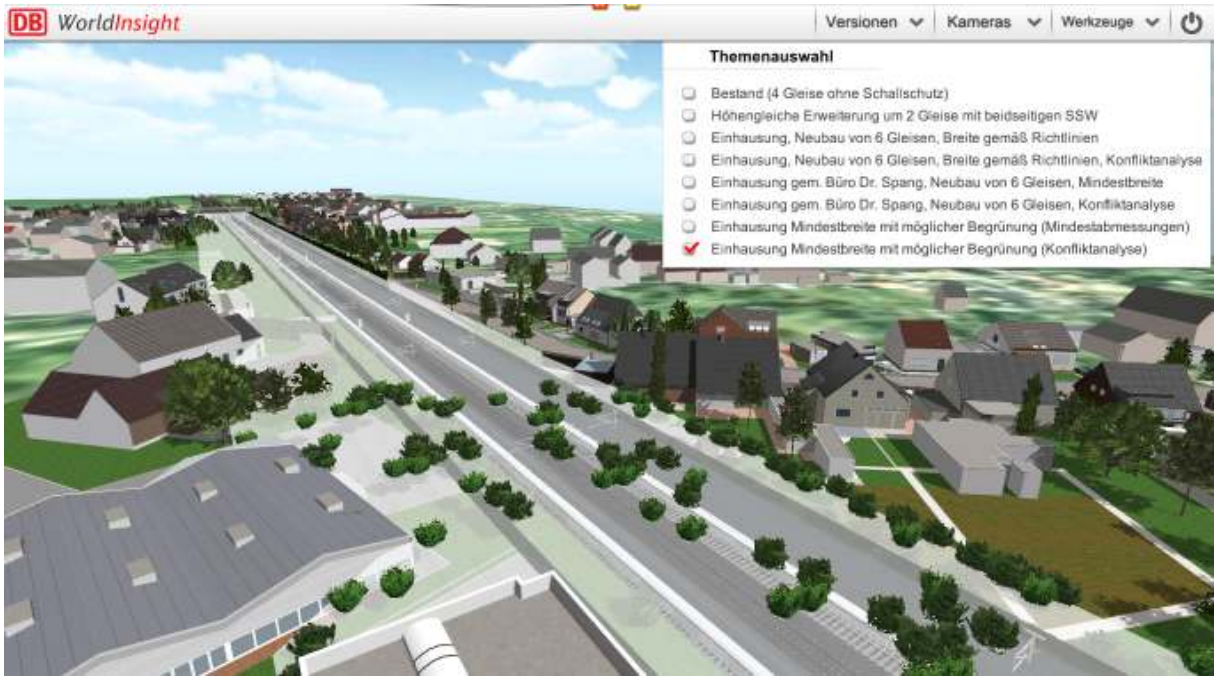

Vogelperspektive Blickrichtung An den Kämpen:
Einhausung Mindestbreite mit möglicher Begrünung (ca. 50 cm Erdreich auf Einhausung), Konfliktanalyse, Abriss von Gebäuden notwendig